


Nr studni	Typ kinety	DN (mm)	Rzędna terenu	Rzędna dna	H (mm)	H3 (mm)	Wkładka "in situ" (mm)	Rzędna "in situ"	Uwagi
S-05	IV	200	122,20	119,96	2,24	1,84			Właz D400

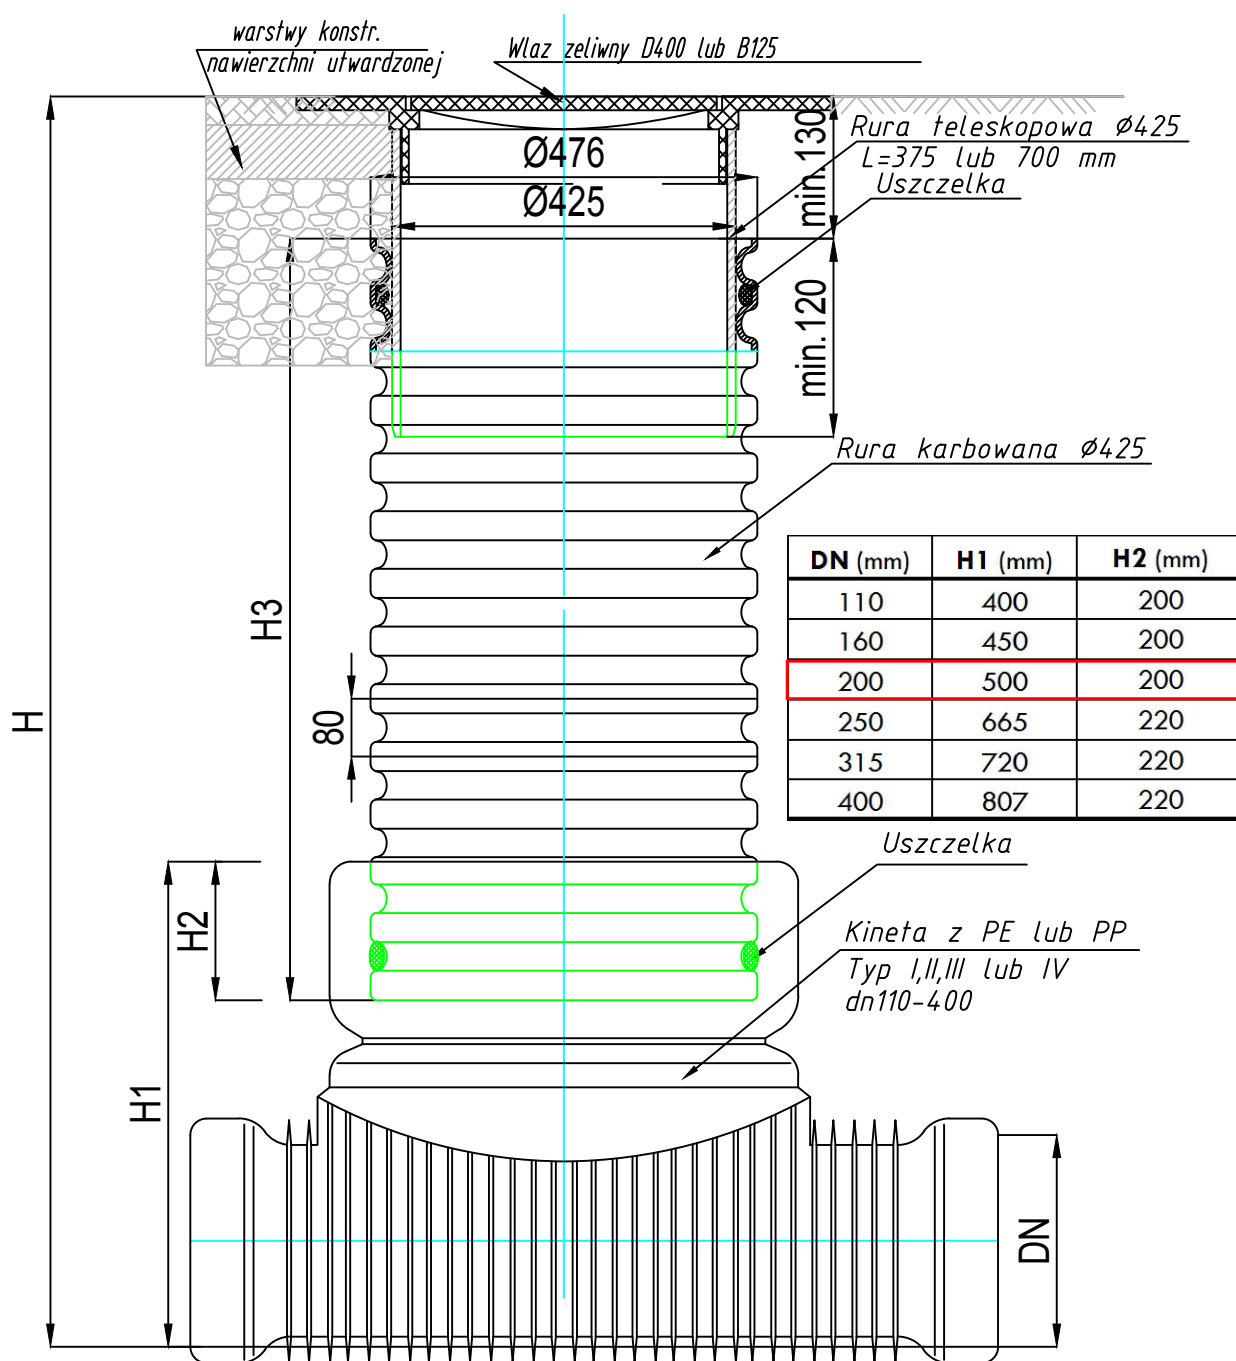

Studzienka inspekcyjna $\varnothing 425$ z rura teleskopowa i włazem zeliwnym klasy D400 lub B125

INWESTOR:	Gmina Ciechanów 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8	Projektant: mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2019
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 88/7, 90/27 położonych w obrębie Chruszczewo gmina Ciechanów	Sprawdzający: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: Cie 4/B1 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	SKALA:
RYUNKU:	Zestawienie studni połączeniowych $\varnothing 425$, studnia tworzywowa $\varnothing 425$		NUMER RYSUNKU: 4