


Ciechanów, 2019.02..21.

HKN.6030.3.1.2019

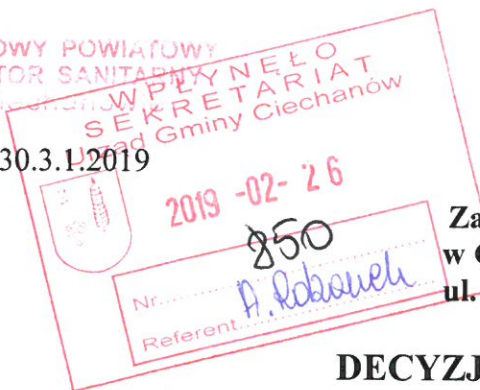

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Ciechanowie Sp. z o.o.  
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów

### DECYZJA Nr HK-15/19

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

**dokonując oceny jakości wody** zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr: 153z-154z i 28-29 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 12.02.2019r. z urządzeń/instalacji wodociągu Chotum gm. Ciechanów, według sprawozdań Nr: HKL.6001-26/151z,152z,153z,154z/2019 z 15.02.2019 r. i Nr 4/W/2019 z 18.02.2019 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza  
przydatność do spożycia przez ludzi wody  
podawanej do sieci i w objętych kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej  
wodociągu zbiorowego Chotum.**

#### Uzasadnienie:

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m.in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIS). Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 tego rozporządzenia woda pobierana z urządzeń i instalacji wodociągowych jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w części A i B załącznika nr 1.

Podmioty eksploatujące wodociągi są również zobowiązane do podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia wody spełniającej wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1, dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 oraz substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), nadzór

nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 12.02.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody Nr 153z-154z i 28-29 z uzgodnionych punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach i instalacjach wodociągu Chotum (przewód tłocznym wody podawanej do sieci oraz u odbiorcy na sieci dystrybucyjnej – Chotum – Szkoła Podstawowa).

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej, ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu – kontroli wewnętrznej, spełnia w myśl § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 Lp. 1 oraz w części C tabela 1 Lp.: 1, 2 i tabela 2 Lp.: 3, 6, 8, 9, 11, 14 załącznika nr 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w myśl § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Chotum gm. Ciechanów - jak w sentencji decyzji, zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr: HKL.6001-26/151z,152z,153z,154z/2019 z 15.02.2019 r. i Nr 4/W/2019 z 18.02.2019 r.

*Okresową ocenę jakości wody w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Chotum wydano uwzględniając obowiązek poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia, o czym stanowi art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152 z późn. zm.) i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).*

### Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.




p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie  
Wiesława Krawczyk

### Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Ciechanów
- 3.) aa

HKN.6030.4.1.2019

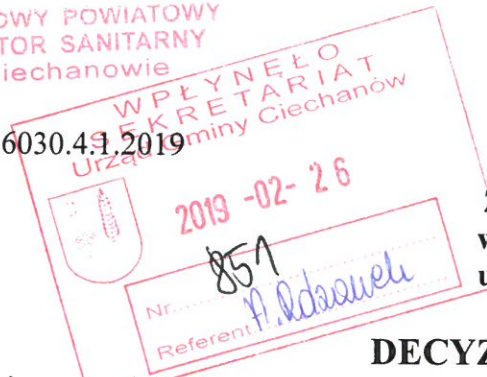

Ciechanów, 2019.02..11...

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Ciechanowie Sp. z o.o.  
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów

### DECYZJA Nr HK-14/19

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

**dokonując oceny jakości wody** zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr: 151z-152z i 26-27 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 12.02.2019r. z urządzeń/instalacji wodociągu Gumowo gm. Ciechanów, według sprawozdań Nr: HKL.6001-26/151z,152z,153z,154z/2019 z 15.02.2019 r. i Nr 4/W/2019 z 18.02.2019 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza  
przydatność do spożycia przez ludzi wody  
podawanej do sieci i w objętych kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej  
wodociągu zbiorowego Gumowo**

#### Uzasadnienie:

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m.in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIS). Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 tego rozporządzenia woda pobierana z urządzeń i instalacji wodociągowych jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w części A i B załącznika nr 1.

Podmioty eksploatujące wodociągi są również zobowiązane do podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia wody spełniającej wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1, dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 oraz substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), nadzór

nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 12.02.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody Nr 151z-152z i 26-27 z uzgodnionych punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach i instalacjach wodociągu Gumowo (SUW Gumowo - przewód tłocznym wody uzdatnionej do sieci oraz u odbiorcy na sieci dystrybucyjnej – Gumowo 8 – Szkoła Podstawowa).

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej, ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu – kontroli wewnętrznej, spełnia w myśl § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 Lp. 1 oraz w części C tabela 1 Lp.:1, 2 i tabela 2 Lp.: 3, 6, 8, 9, 11, 14 załącznika nr 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w myśl § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Gumowo gm. Ciechanów - jak w sentencji decyzji, zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr: HKL.6001-26/151z,152z,153z,154z/2019 z 15.02.2019 r. i Nr 4/W/2019 z 18.02.2019 r.

*Okresową ocenę jakości wody w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Gumowo wydano uwzględniając obowiązek poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia, o czym stanowi art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152 z późn. zm.) i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).*

#### **Pouczenie**

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.




p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie  
Wiesława Krawczyk

#### Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Ciechanów
- 3.) aa

HKN.6030.1.2.2019

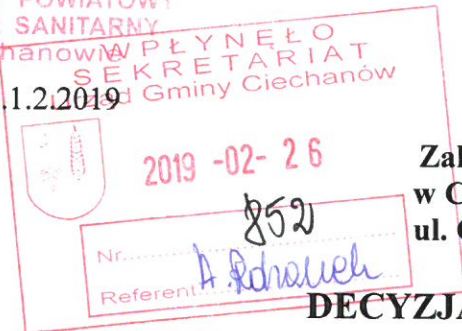

Ciechanów, 2019.02...*kl*

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Ciechanowie Sp. z o.o.  
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów

### DECYZJA Nr HK-13/19

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

**dokonując oceny jakości wody** zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr: 146z-150z i 21-25 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 12.02.2019r. z urządzeń/instalacji wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska, według sprawozdań Nr: HKL.6001-26/146z,147z,148z,149z,150z/2019 z 15.02.2019 r. i Nr 3/W/2019 z 18.02.2019 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza  
przydatność do spożycia przez ludzi wody  
podawanej do sieci i w objętych kontrolą odcinkach sieci dystrybucyjnej  
wodociągu zbiorowego Ciechanów SUW Gostkowska**

#### Uzasadnienie:

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m.in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIS). Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 tego rozporządzenia woda pobierana z urządzeń i instalacji wodociągowych jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w części A i B załącznika nr 1.

Podmioty eksploatujące wodociągi są również zobowiązane do podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia wody spełniającej wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1, dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 oraz substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 12.02.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody Nr 146z-150z i 21-25 z uzgodnionych punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach i instalacjach wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska (SUW Gostkowska - krany na 3 przewodach tłocznym wody uzdatnionej oraz u 2 odbiorców na sieci dystrybucyjnej: Kargoszyn, ul. Wiejska 4 - PPUH EURICO i Ciechanów ul. Dobra 14 – sklep spożywczy „U-Łukasza”).

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej, ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu – kontroli wewnętrznej, spełnia w myśl § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 Lp. 1 oraz w części C tabela 1 Lp.: 1, 2 i tabela 2 Lp.: 3, 6, 8, 9, 11, 14 załącznika nr 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w myśl § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska - jak w sentencji decyzji, zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr: HKL.6001-26/146z,147z,148z,149z,150z/2019 z 15.02.2019 r. i Nr 3/W/2019 z 18.02.2019 r.

*Okresową ocenę jakości wody w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Ciechanów SUW Gostkowska wydano uwzględniając obowiązek poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia, o czym stanowi art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152) i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).*

### **Pouczenie**

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

#### Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) aa

#### Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Ciechanów.
2. Wójt Gminy Ciechanów.
3. Wójt Gminy Opinogóra Górna



p.p. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie  
Wiesława Krawczyk